


Leine- Nachrichten

Ausgabe 173 – 31. Woche

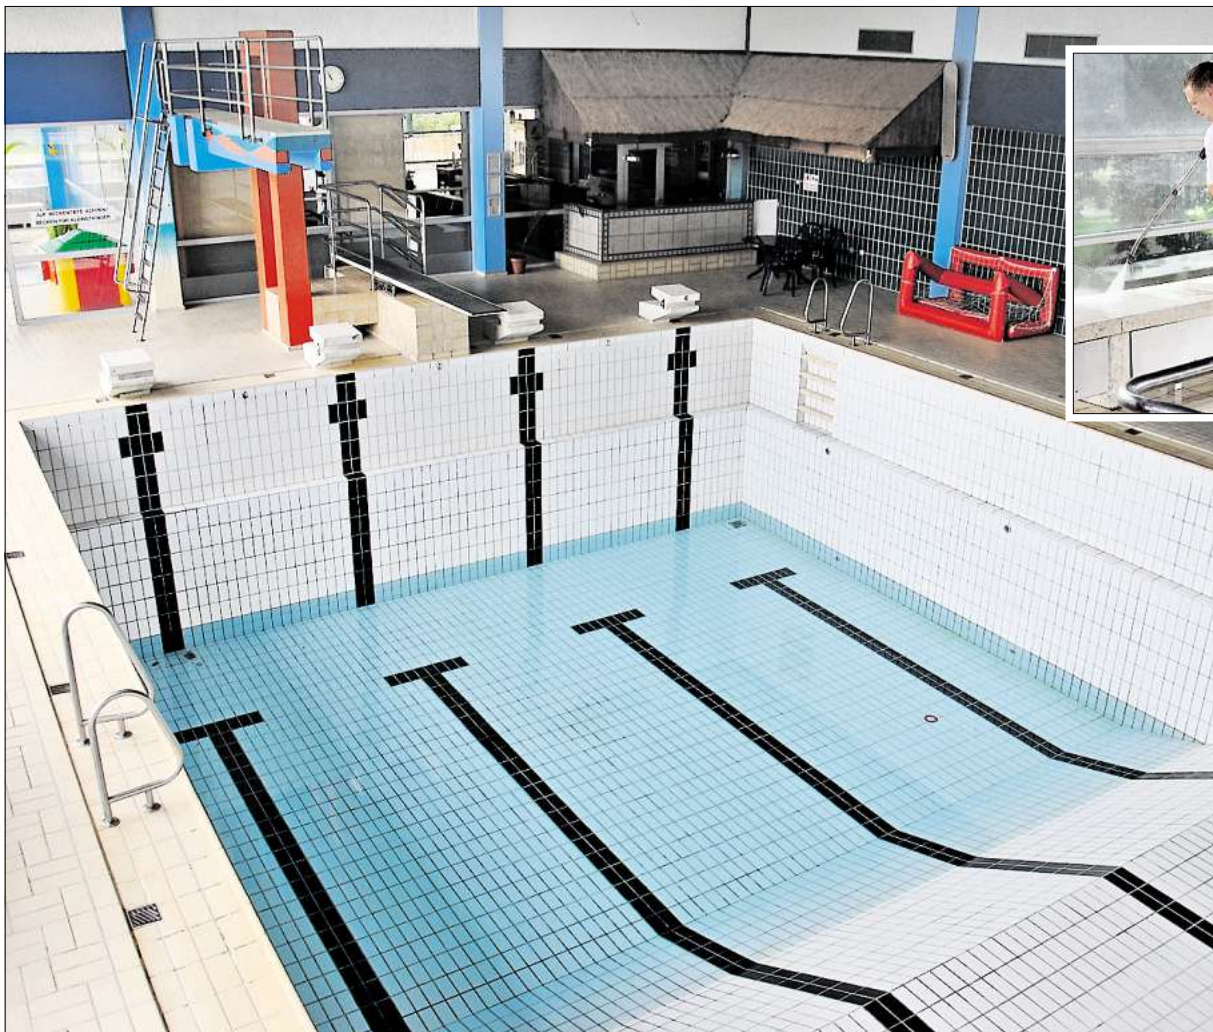

Bevor das Schwimmerbecken im Hallenbad seine Grundreinigung bekommt, muss das ganze Wasser abgelassen werden (großes Bild). Sebastian Veit geht mit dem Hochdruckreiniger über die Bänke (kleines Bild). Gallop (2)

Pattenser Hallenbad erhält zwei Wochen lang eine Grundreinigung

PATTENSEN. Das Hallenbad in Pattensen ist seit gestern für zwei Wochen geschlossen. „Schönen Urlaub“ hat ein Stammgast Schwimmmeister Achim Pönack gewünscht. Der hat ihn aufgeklärt, dass alle Mitarbeiter, die nicht Aufsicht im Freibad führen, bei der

Grundreinigung des Hallenbads eingespannt sind.

Sebastian Veit hat gestern die Wände, Fenster und Böden mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet. Seine Kollegen haben alle Schränke in den Umkleiden ausgewischt, die Deckenlampen ge-

reinigt und bei Bedarf repariert sowie die Lüftungsgitter mit dem Kompressor ausgeblasen. Vor der Reinigung der Sanitärräume rücken erst die Handwerker an: Alle Steh-toiletten werden durch an die Wand montierte Toiletten ersetzt. „Die sind leichter zu reinigen“, er-

läutert Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann. Nach dem Einbau rückt der Fliesenleger an, um Wand und Boden auszubessern. In den Schwimmbekken müssen zudem einzelne Fugen ersetzt oder mit Silikon neu eingefasst werden. gal